


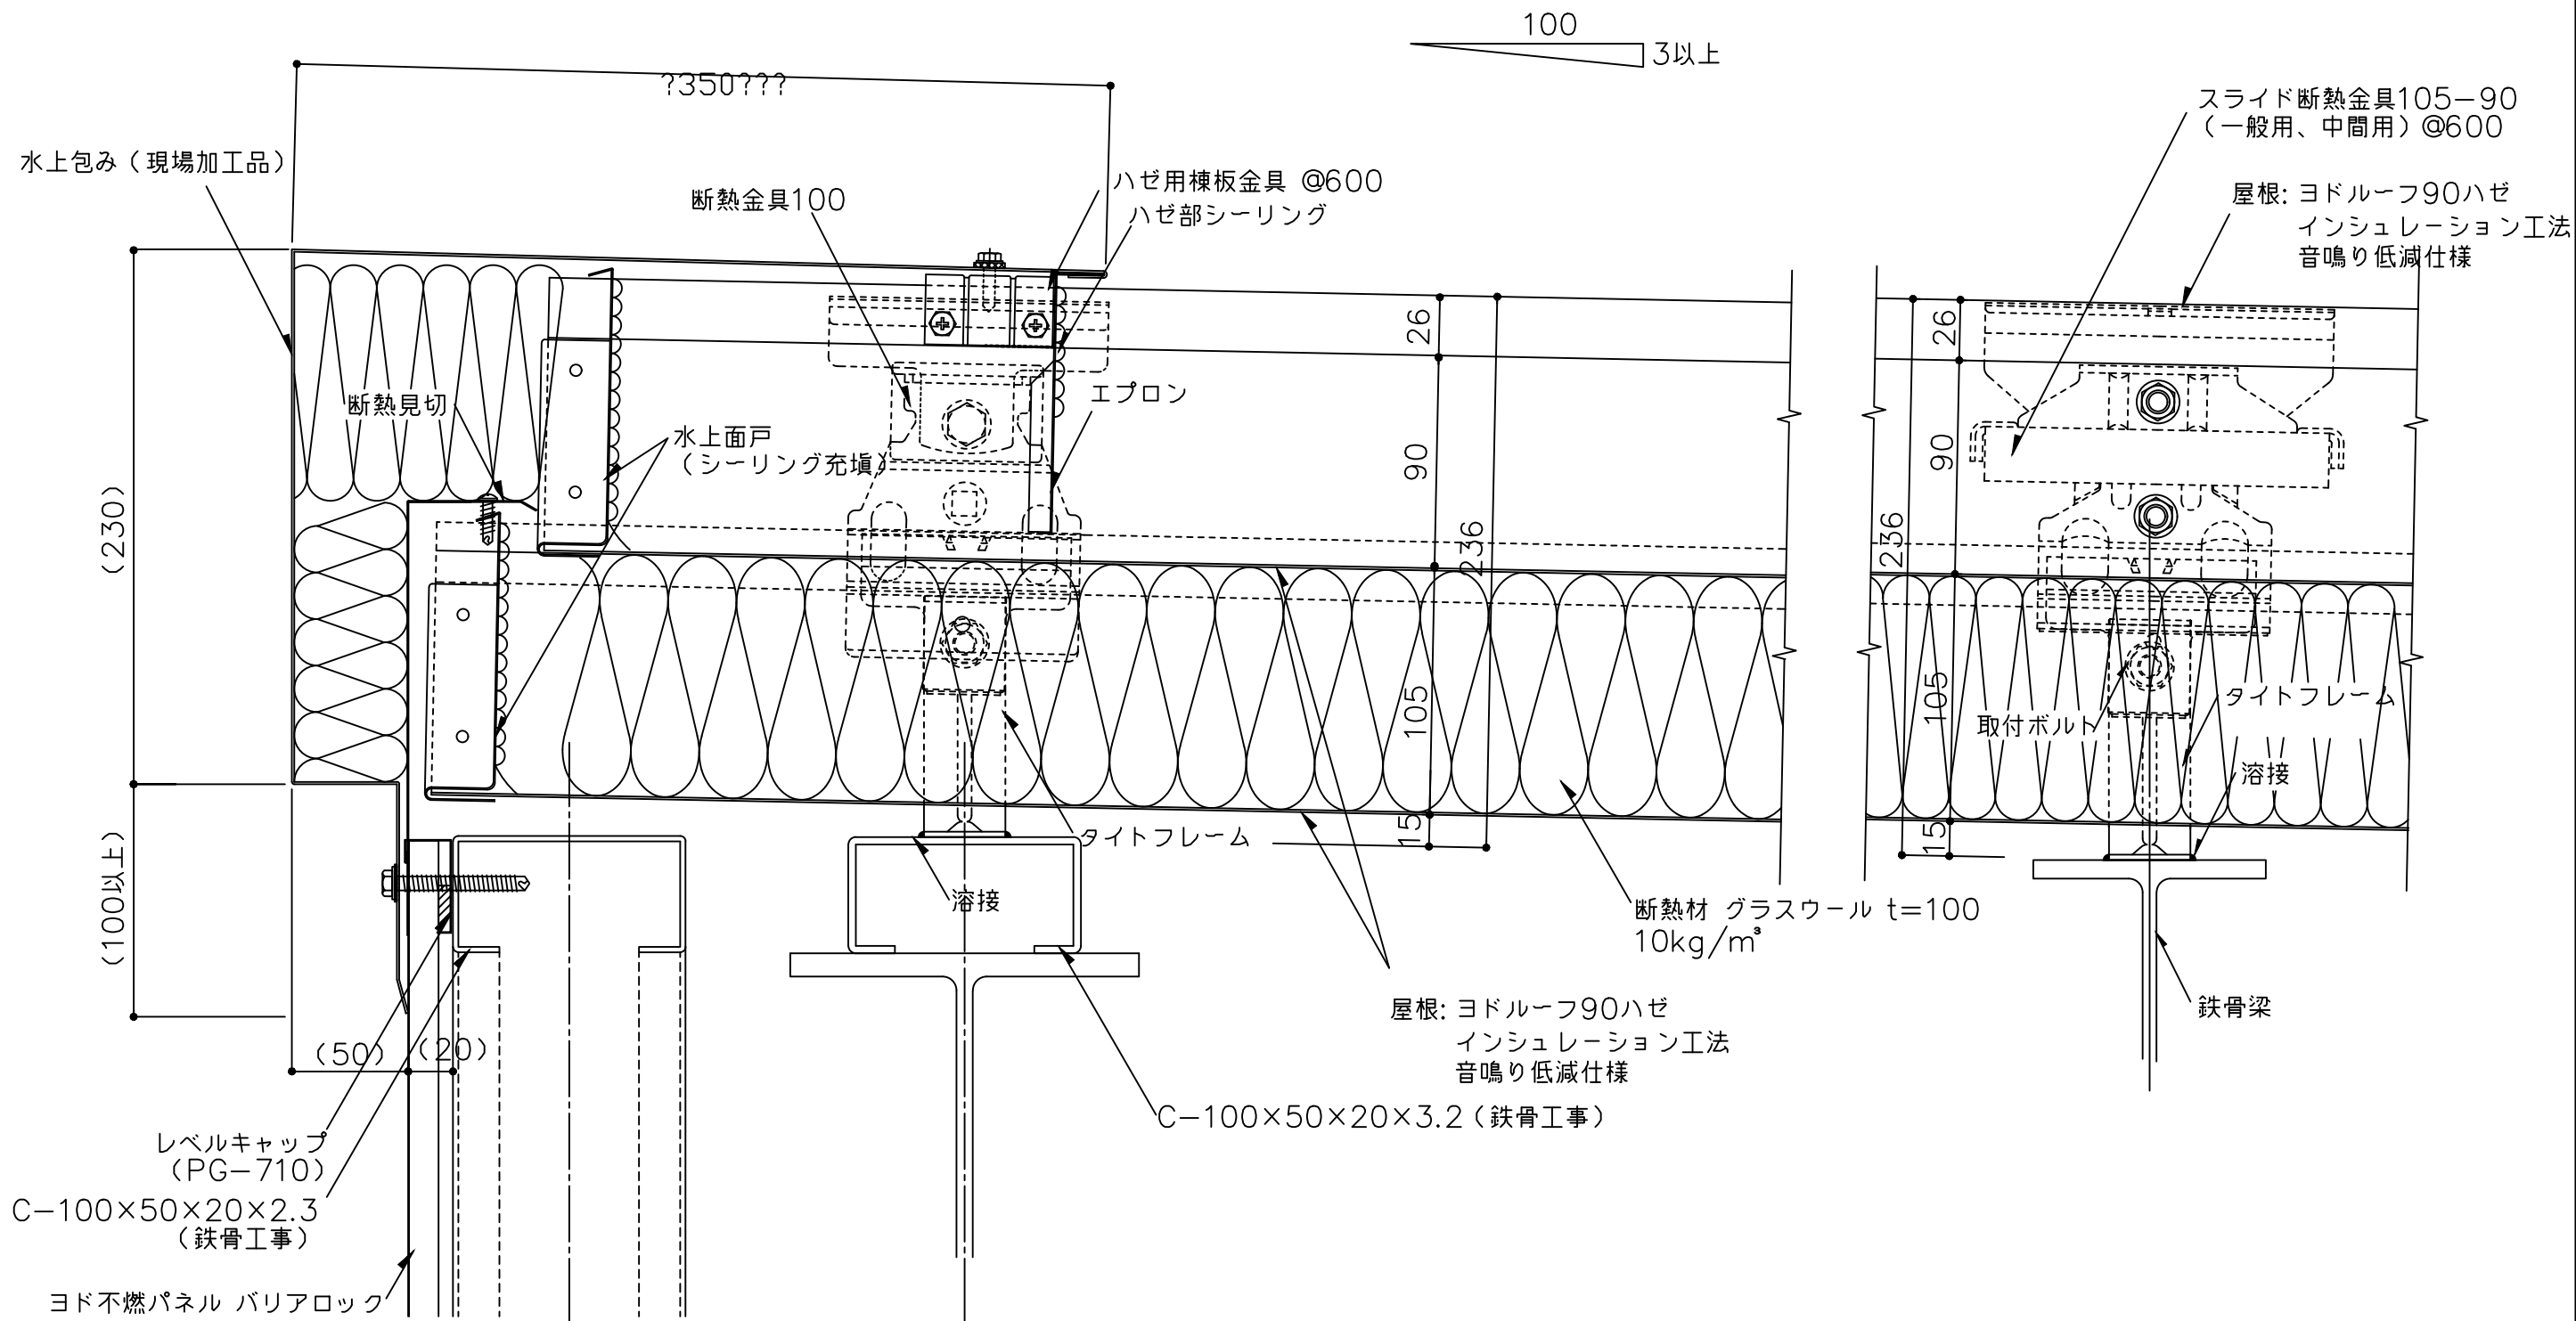

※水上端部には断熱金具100 (一般用、中間用) を使用してください。
水上端部の断熱金具100 (一般用、中間用) はビス (6φ) 2本/ヶで固定してください。

() 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ90ハゼ インシュレーション工法 音鳴り低減仕様	日付	2025.10.1	図面 No.	090IN401	
	図面名	水上部詳細図-水上包み-	縮尺	1/3			