

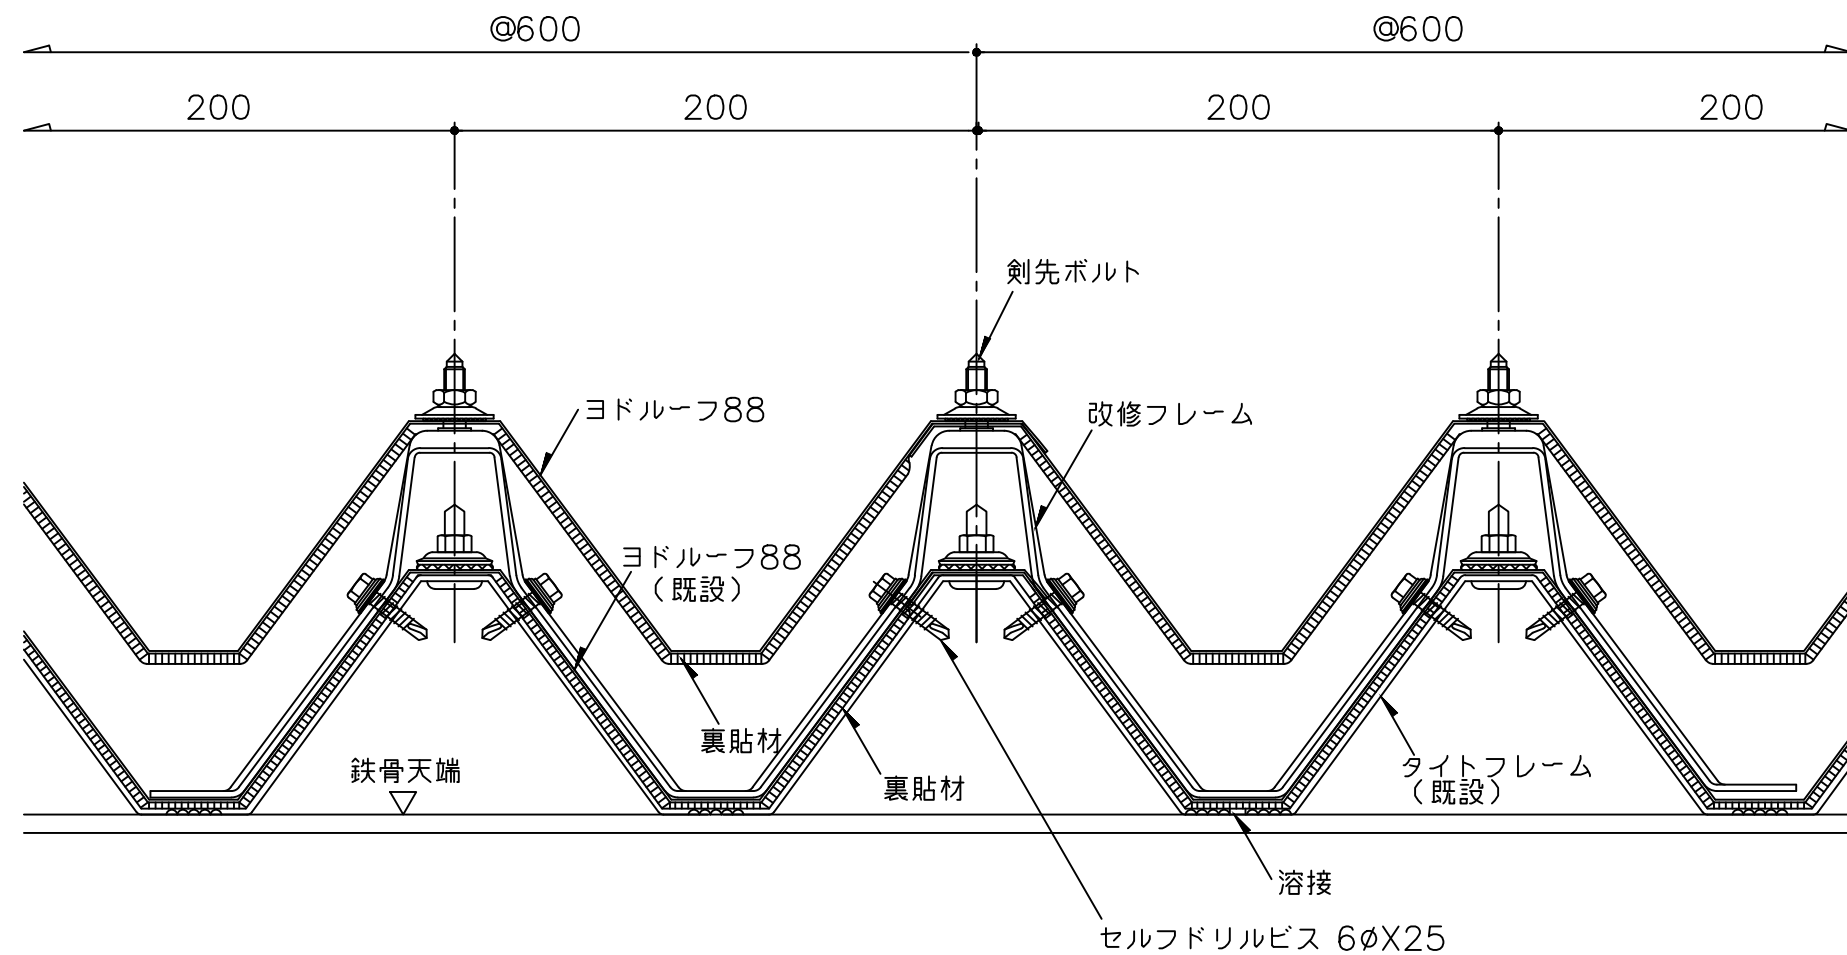


【 ルーフ88 標準図面リスト(改修工法) 】

	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	一般部詳細図	088BK001	2025/10/1	
2	軒先部詳細図	088BK101	2025/10/1	
3	棟部詳細図	088BK201	2025/10/1	
4	ケラバ部詳細図(1)	088BK301	2025/10/1	
5	ケラバ部詳細図(2)	088BK302	2025/10/1	
6				

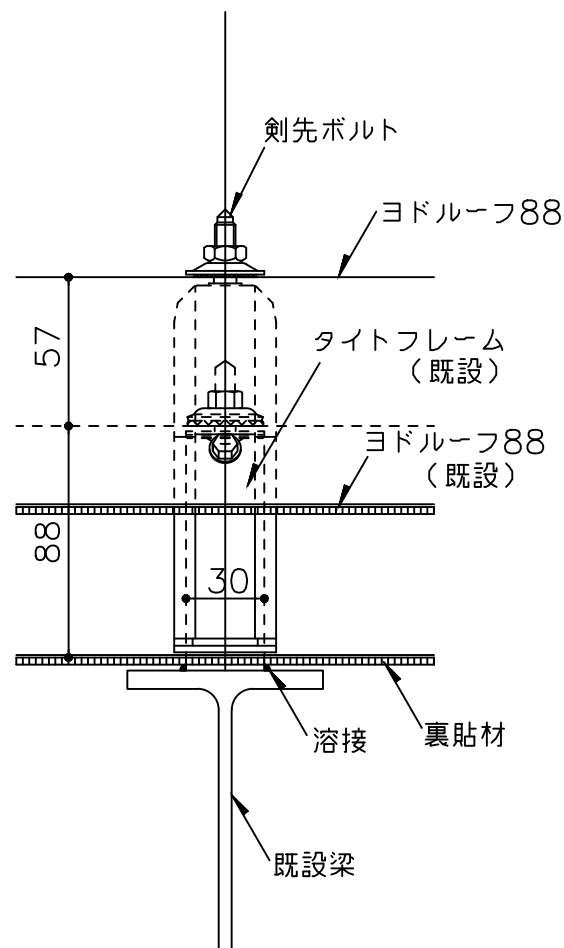


備考	名称	ヨドルーフ88改修工法	日付	2025.10.1	図面 No.	088BK001	
	図面名	一般部詳細図	縮尺	1/3			

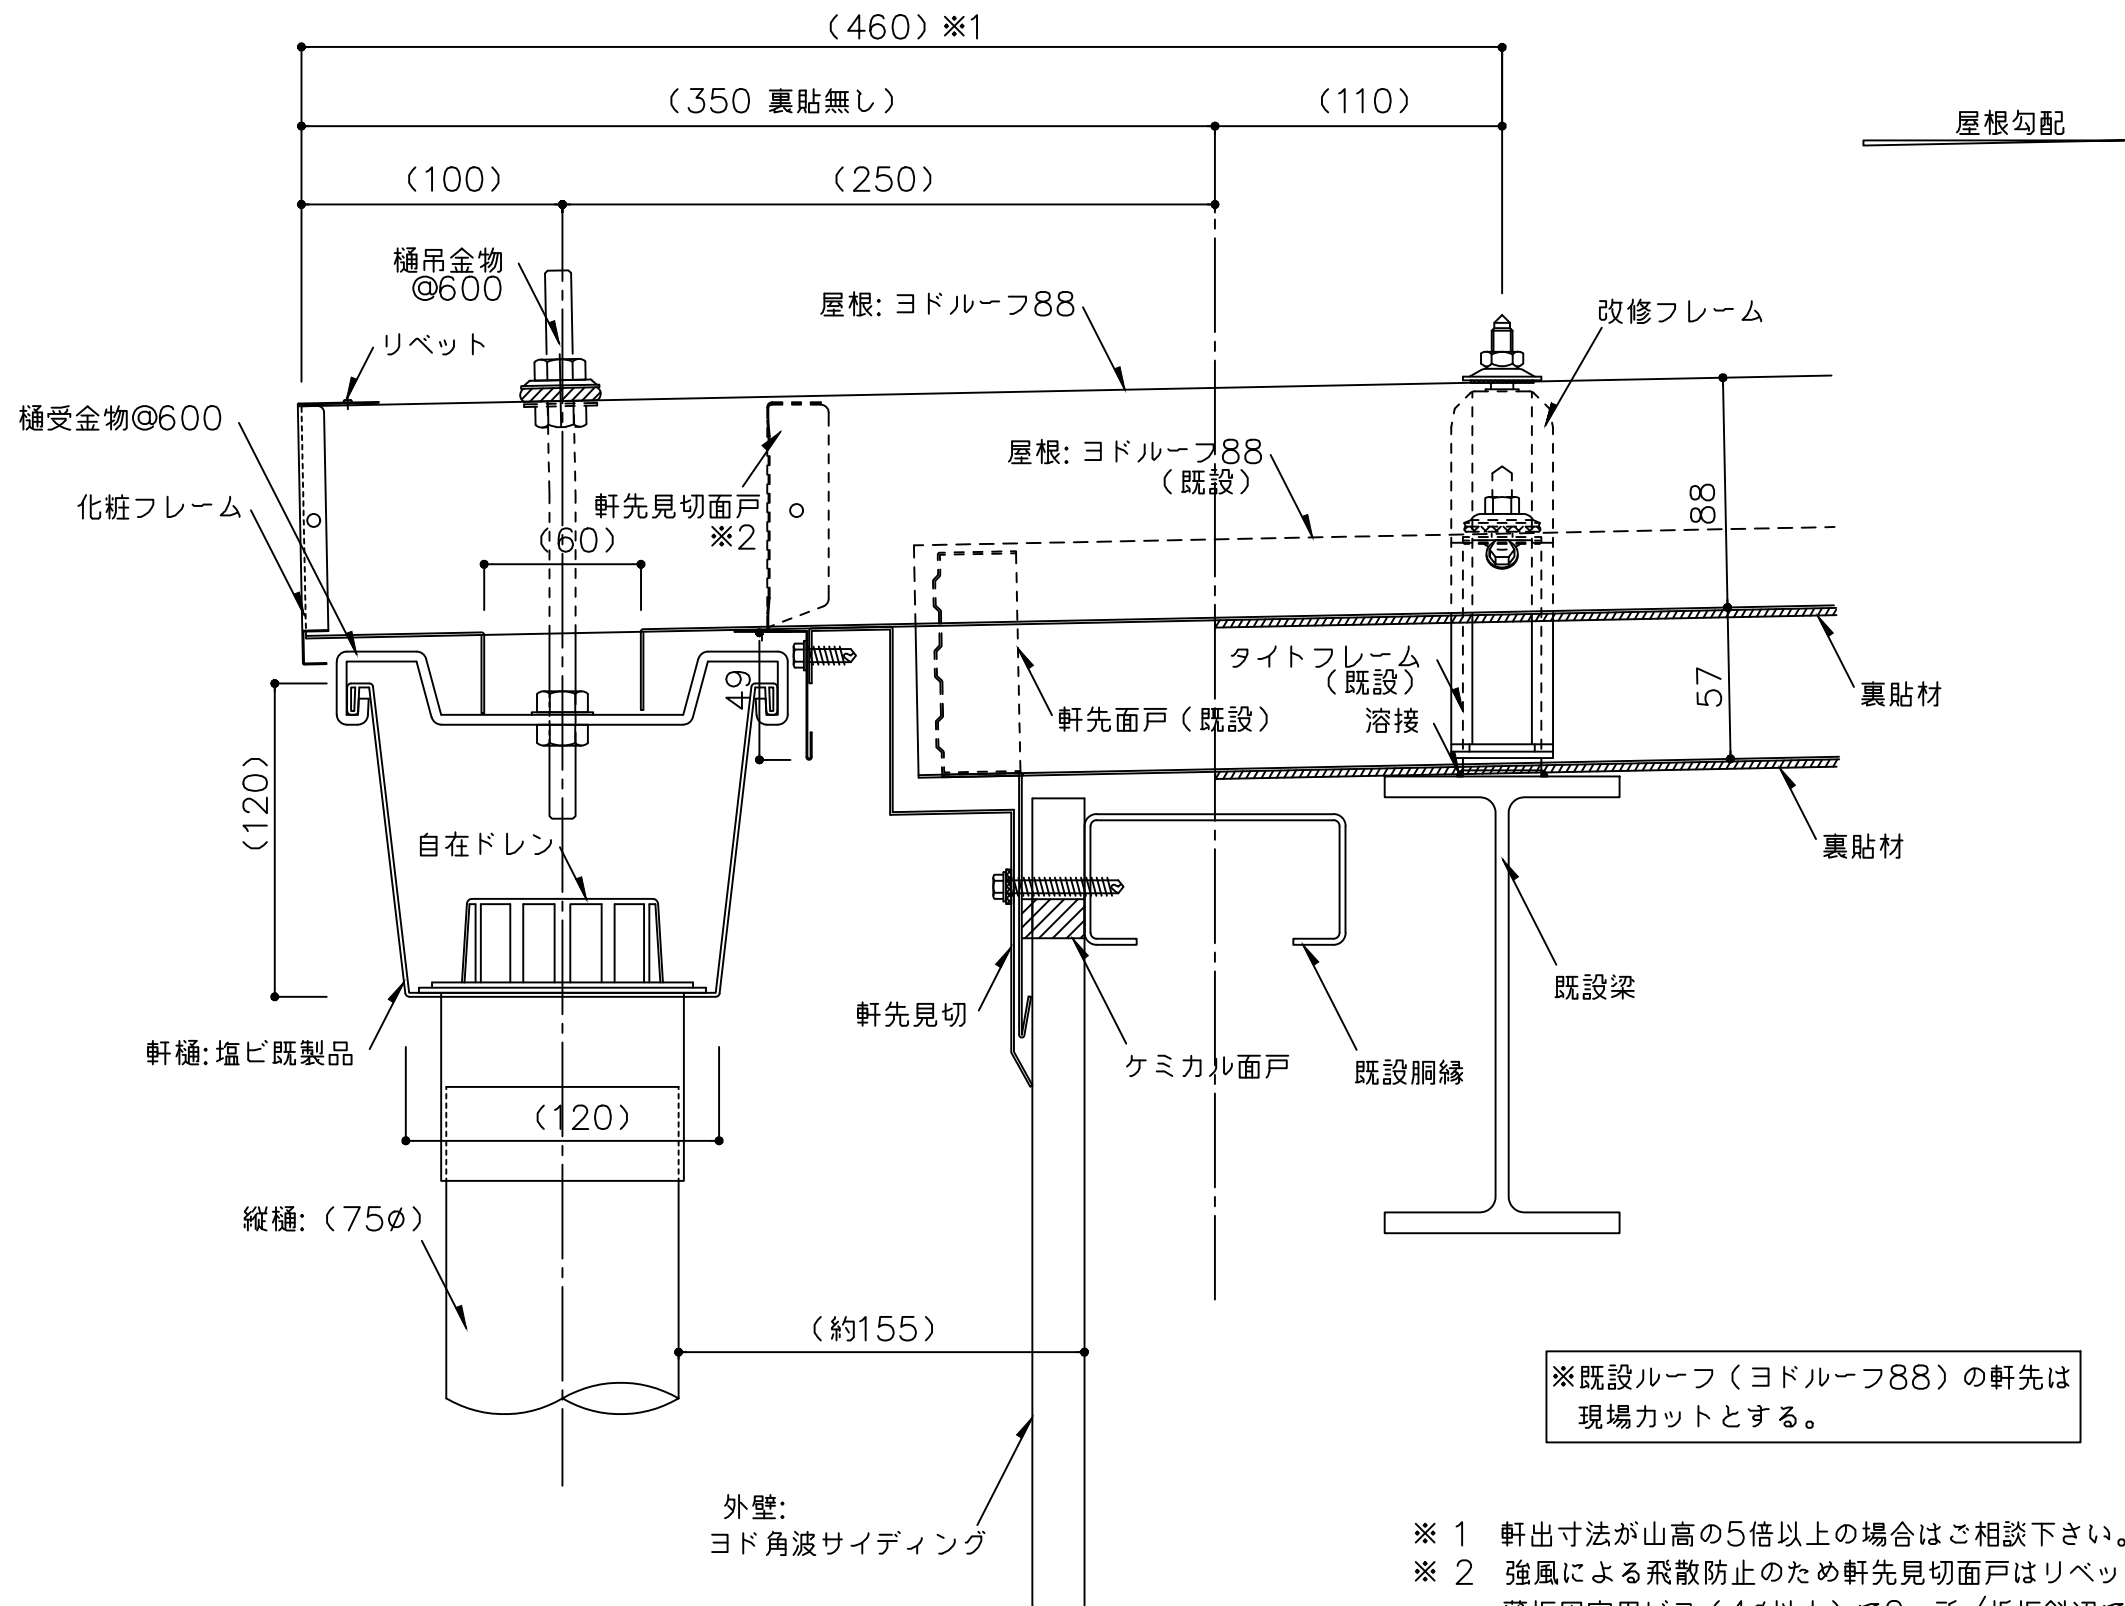


- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット(4φ)または薄板固定用ビス(4φ以上)で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ88改修工法	日付	2025.10.1	図面 No.	088BK101	
	図面名	軒先部詳細図	縮尺	1/3			

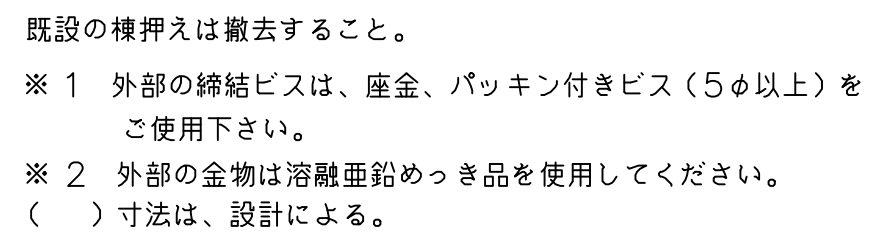

YODOKO

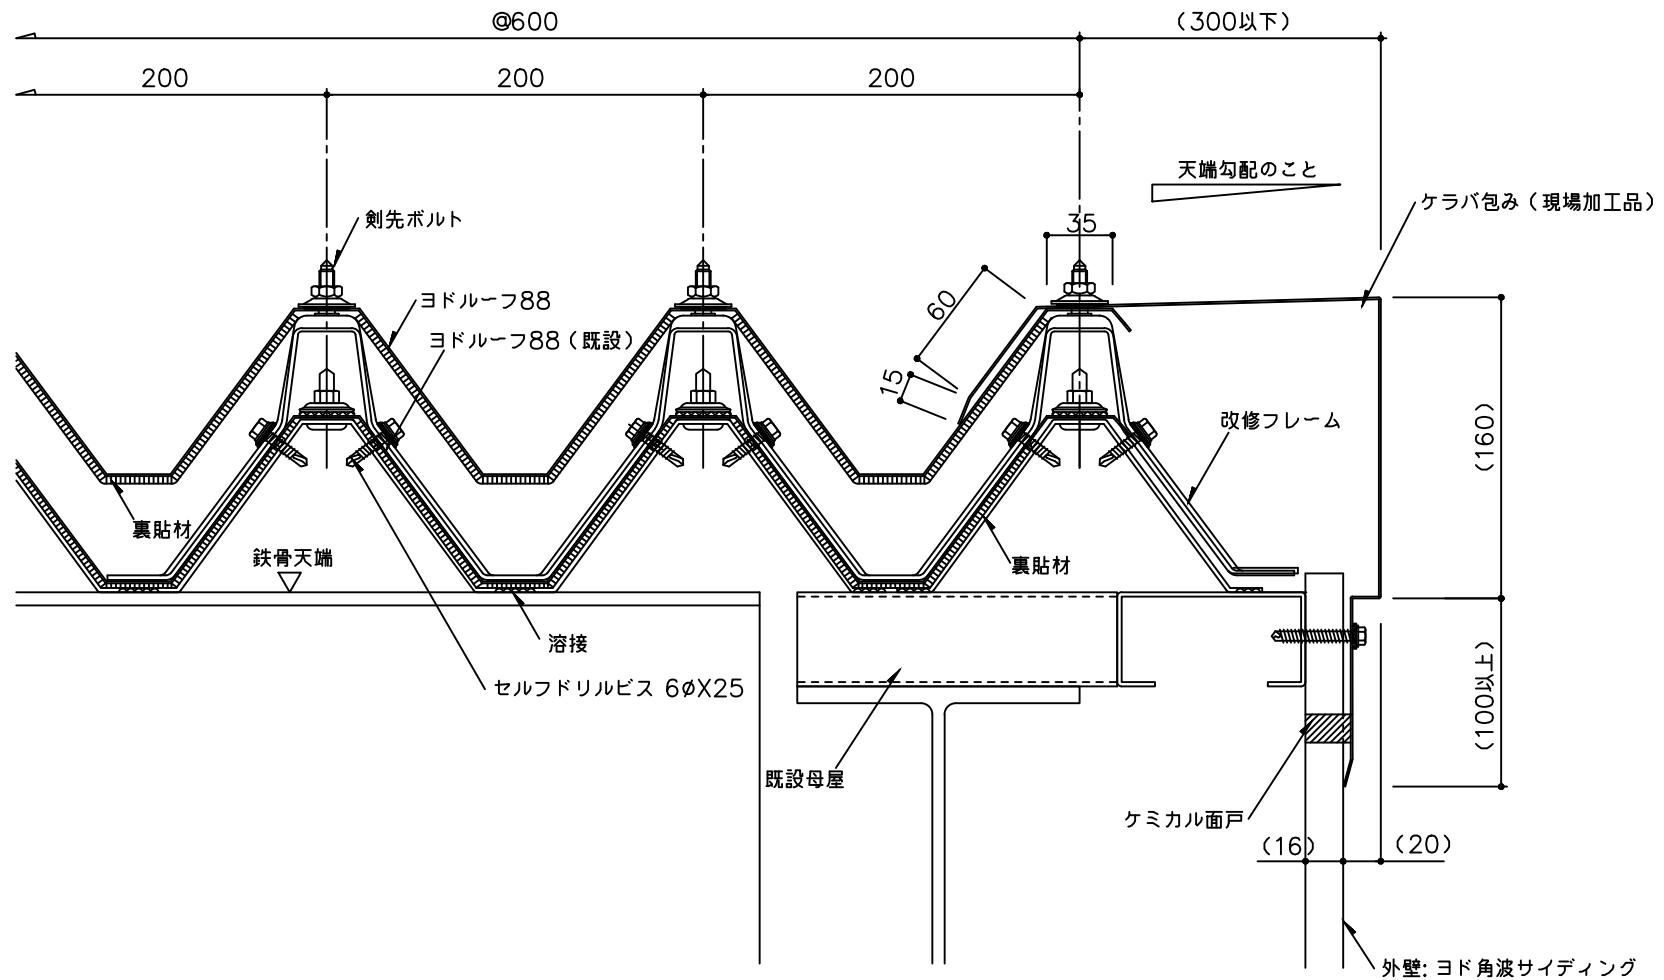


既設ケラバ包みは撤去のこと

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) を
ご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

() 寸法は、設計による。

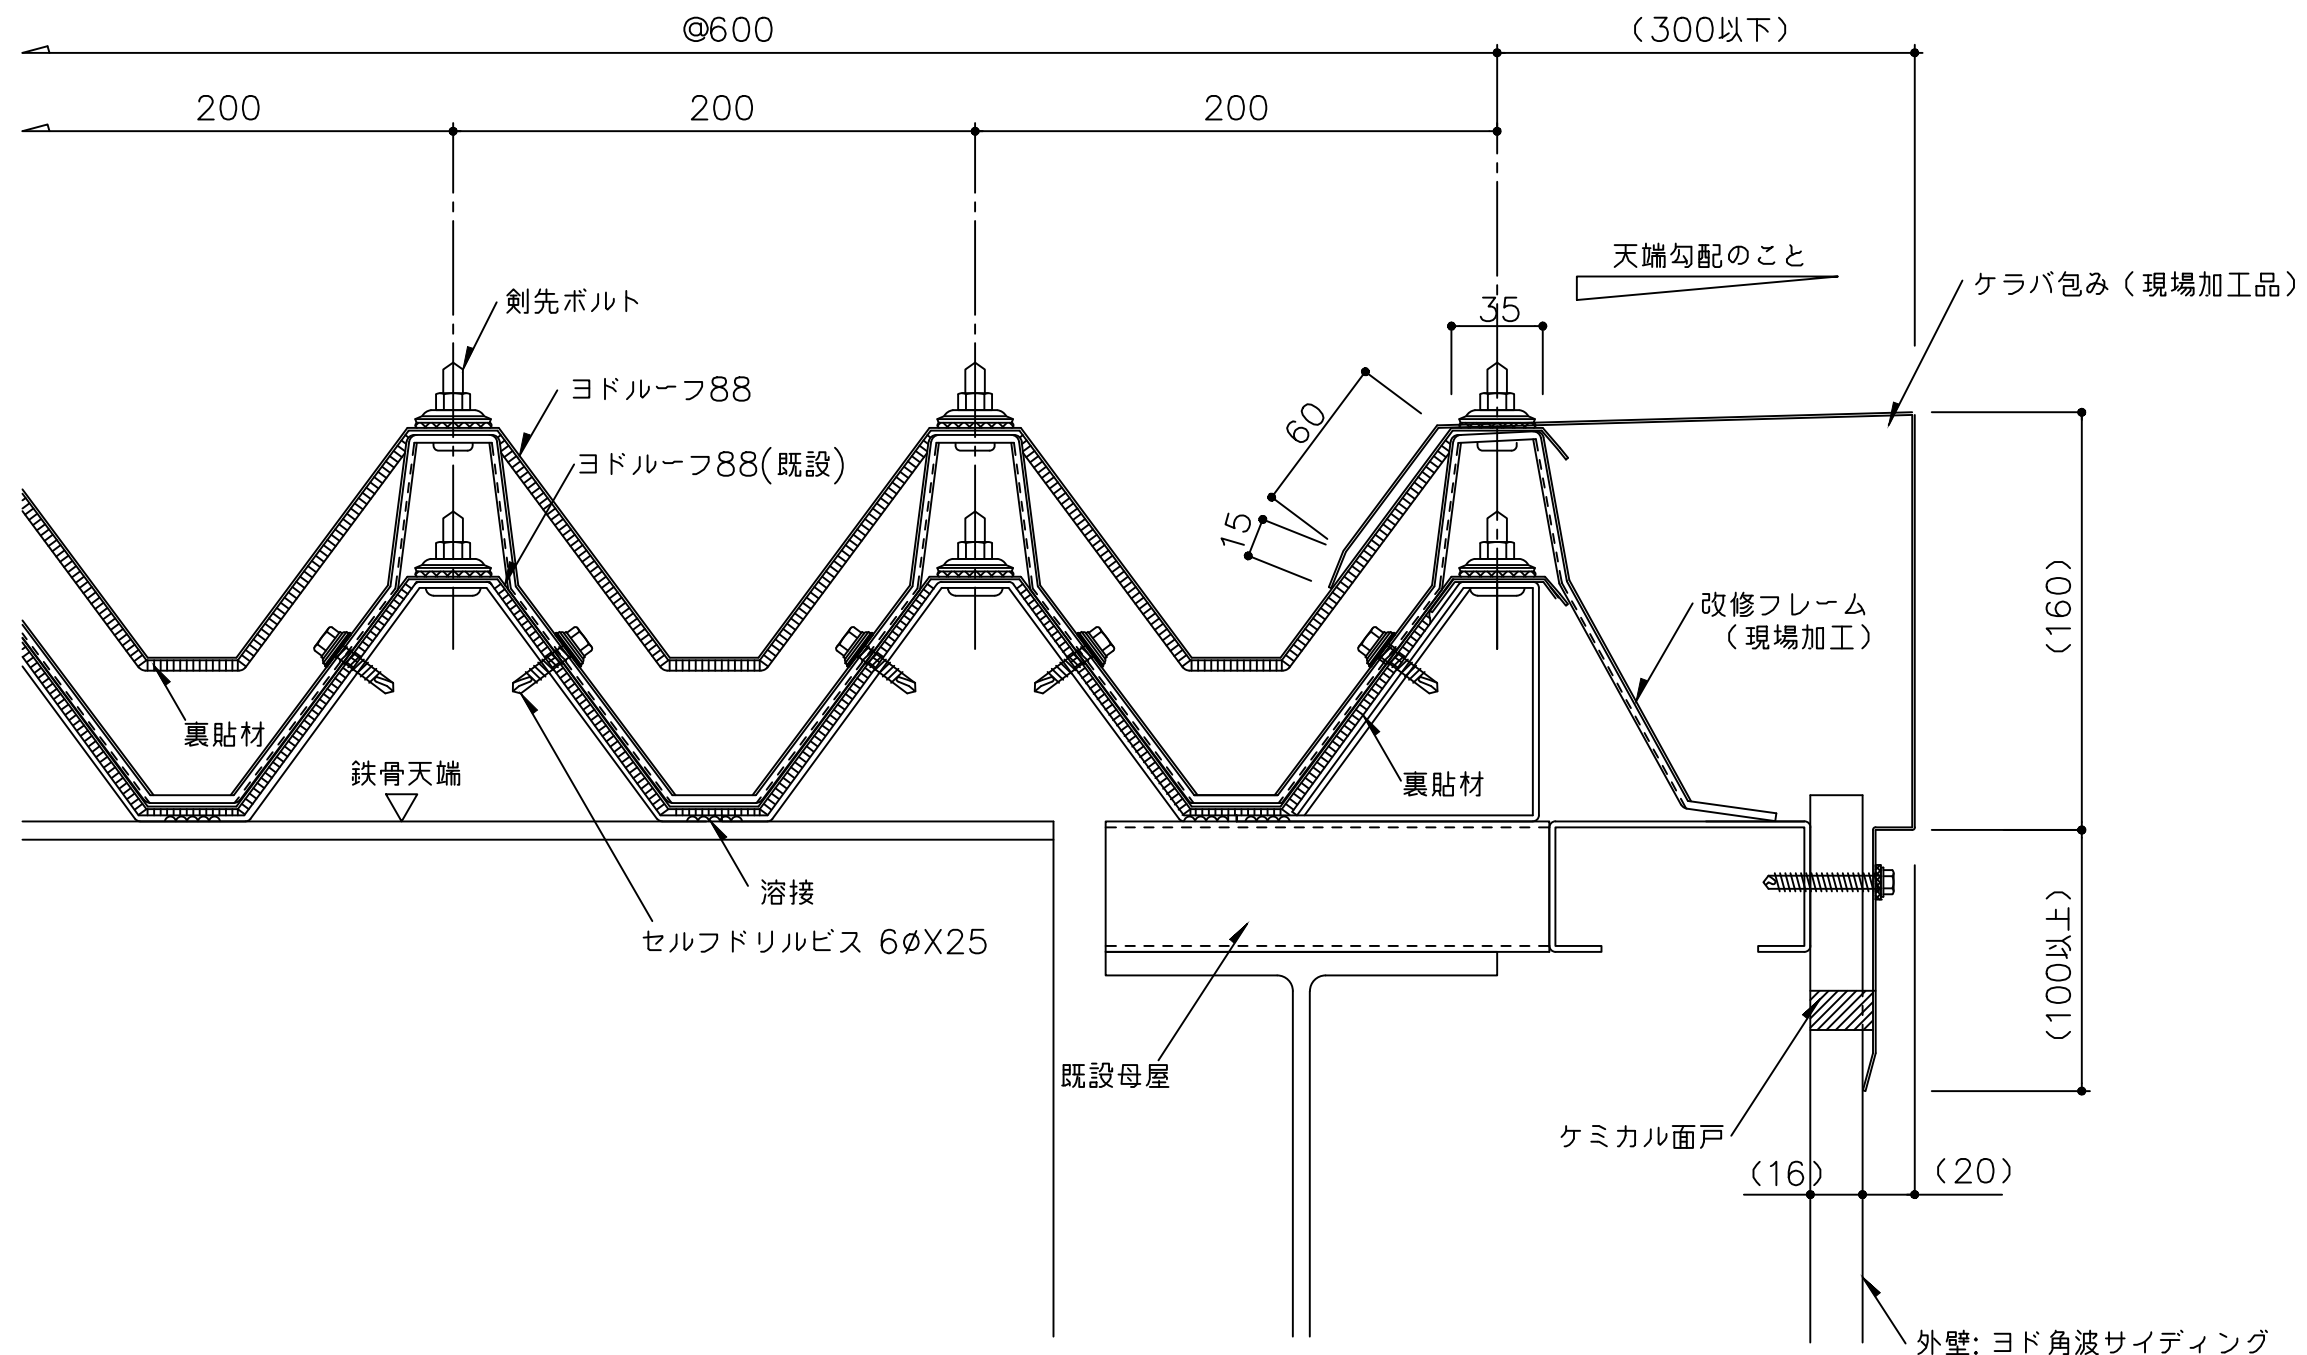

既設ケラバ包みは撤去のこと

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ88改修工法	日付	2025.10.1	図面 No. 088BK302	
	図面名	ケラバ部詳細図（2）	縮尺	1/3		